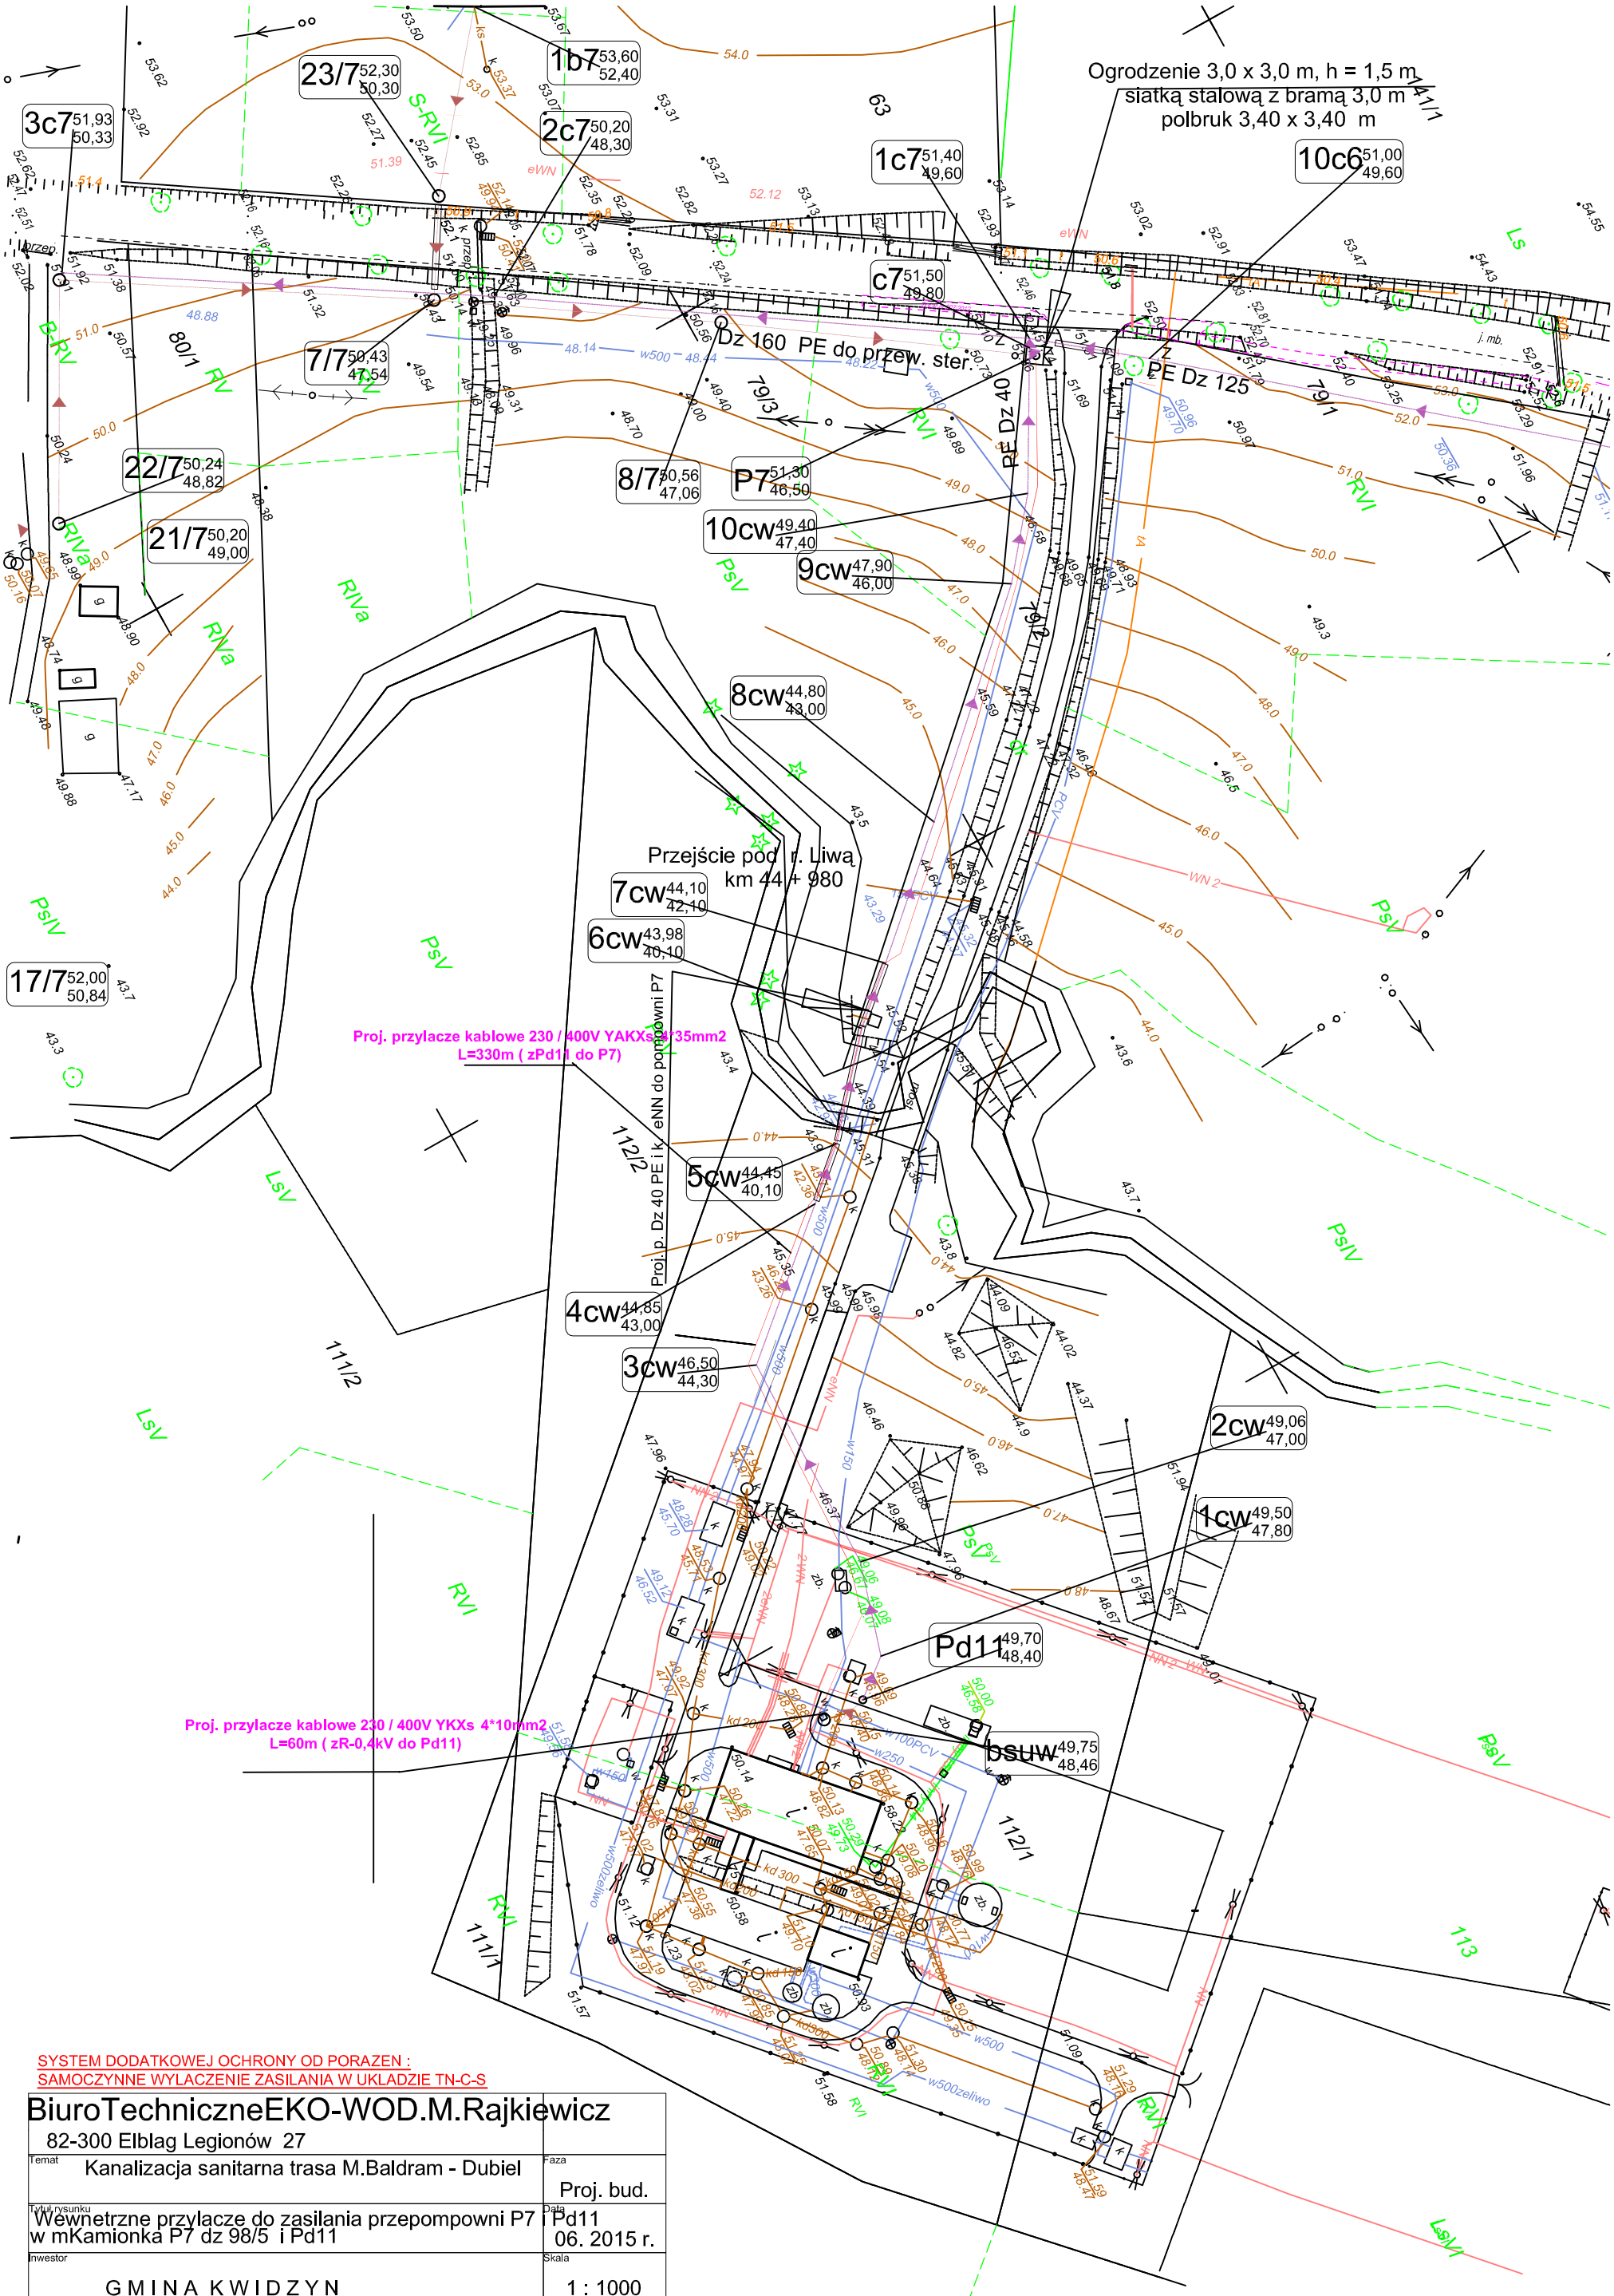

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN :
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

BiuroTechniczneEKO-WOD.M.Rajkiewicz 82-300 Elblag Legionów 27		
Temat: Kanalizacja sanitarna trasa M.Baldram - Dubiel		Faza: Proj. bud.
Tytuł rysunku: Wewnetrzne przylacze do zasilania przepompowni P7 i Pd11 w mKamionka P7 dz 98/5 i Pd11		Data: 06. 2015 r.
Inwestor: G M I N A K W I D Z Y N		Skala: 1 : 1000
Autor projektu: Marek Gulgowski nr upr. 2055/EL/98	Podpis	Nr rys. 12
Wykonał: Marek Gulgowski	Podpis	
Kierownik Pracowni: Michal Rajkiewicz	Podpis	