


zakres INWESTORA (UG Kwidzyn)

zasilanie P-5

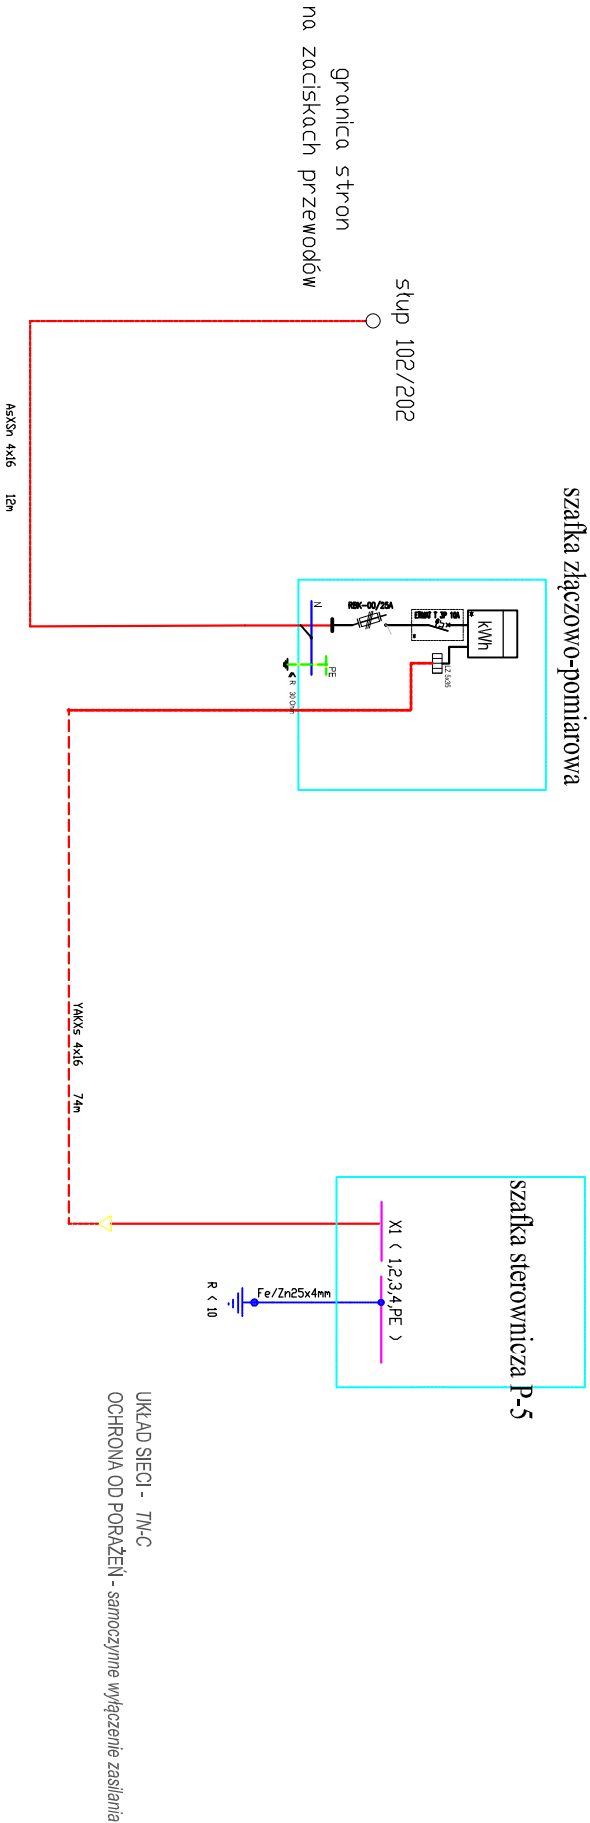

UWAGI:

1. Zabezpieczenie przedlicznikowe wyt. nadn. prąd. selektywny EI0 A

Modyfikacja				Urząd Gminy Kwidzyn Kwidzyn ul. Grudziądzka 30			Nazwa projektu		Nr projektu		rewizja	
				inwestor:	Kwidzyn	04.2016	A. Kowski	A4	08/2016	1		
				Projektował								
inz. Andrzej Kowski Moreza ul.Korzeniowska 22D 82-500 Kwidzyn kom.: 0603527839				Tytuł rysunku				SCHEMAT ZASILANIA		Skłd	Nr rys.	Ilość rys.
										--	E5/2	1