


Rzędna terenu projektowanego	49.92	50.16	50.66	51.46	51.83	52.90
Rzędna terenu istniejącego	49.70	50.00	50.40	51.20	51.63	52.80
Rzędna dna kanału	48.16	48.46	49.10	49.93	50.42	51.10
Zagłębienie dna kanału [m]	1.76	1.70	1.56	1.53	1.41	1.80
Odległości [m]	12.00	12.00	30.00	27.00	27.00	
Średnice, materiał	PVC_SL_T 160×4,7	PVC_SL_T 160×4,7	PVC_SL_T 160×4,7	PVC_SL_T 160×4,7	PVC_SL_T 160×4,7	PVC_SL_T 160×4,7
Długość trasy [m]	0.00	12.00	24.00	54.00	81.00	8.00
	Spadek	25,0 ‰	25,0 ‰	20,8 ‰	18,2 ‰	25,0 ‰

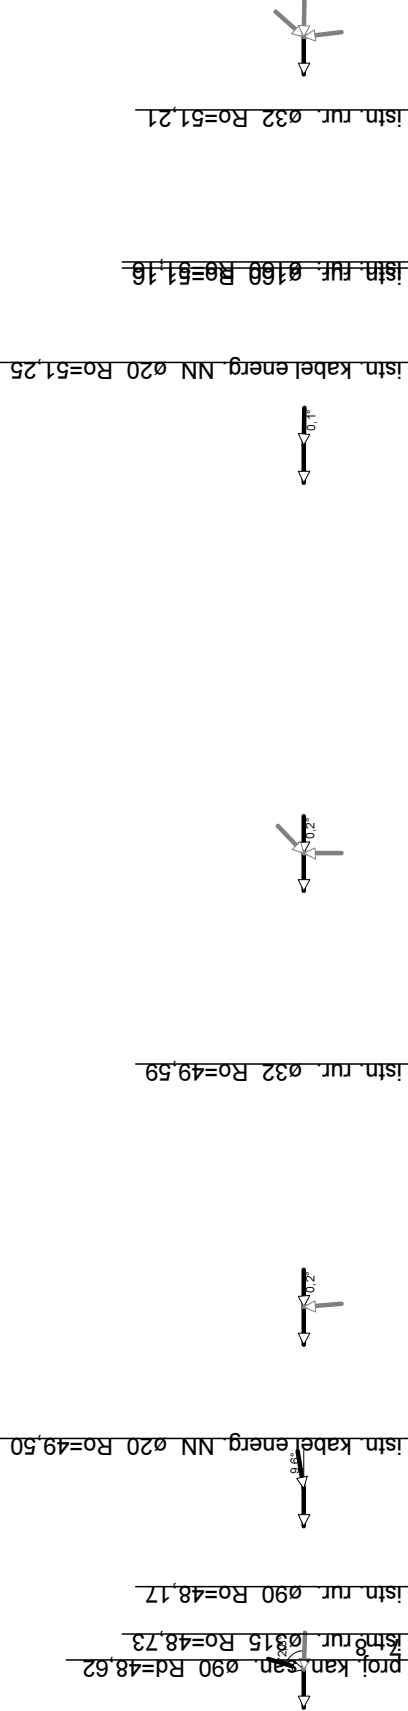

Projekt:	SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bądk 55 H tel. 887-887-767	Inwestor:	Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	Faza	P.B.W.
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Jaskminowej i Storczykowej w miejscowości Dankowo w Gminie Kwidzyn.				Data oprac. 12-2015 r.
Tytuł rys.	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej na odcinku od S32 do S26.				Skala: 1:100
Projektował:	tech. bud. Bolesław Winnicki		1720/EI/92		1:500
Kreślił:	Krzysztof Winnicki		----		I-6
Opracował:	Krzysztof Winnicki				Nr strony