



Biuro Projektów Elektroenergetycznych
"ELGRU" Michał Gruźlewski
Gać 20a, 86-300 Grudziądz
NIP 876-152-99-71
tel. 694 838 658,
e-mail: biuroelgru@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego	
ADRES	ROZPĘDZINY, GM. KWIDZYN DZ. NR 109/1	
BRANŻA	ELEKTROENERGETYCZNA	
INWESTOR	Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn	
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Gruźlewski upr. POM/0201/POOE/11 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.	mgr inż. Michał Gruźlewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. POM/0201/POOE/11
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Prawa autorskie zastrzeżone - opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994 r o prawie autorskim. Reprodukacja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona.		
DATA WYKONANIA	GRUDZIĄDZ, WRZESIEŃ 2020	NR EGZ. 3

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

Spis treści

1.0. Podstawa opracowania.....	3
2.0. Inwestor.....	3
3.0. Obiekt.....	3
4.0. Zakres opracowania	3
5.0. Rozwiązania oświetlenia.....	3
5.1. Zasilanie projektowanego oświetlenia.....	3
5.2. Projektowane oświetlenie	3
6.0. Układanie kabli nn-0,4 kV	4
7.0. Montaż i stawianie słupów.....	4
8.0. Montaż opraw oświetleniowych	4
9.0. Ochrona od porażień	4
10.0. Uwagi realizacyjne.....	4
11.0. Uwagi końcowe	5
12.0. Charakterystyka zewnętrzna i ekologiczna obiektu.....	6
13.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	7
14.0. Opinia geotechniczna.....	7
15.0. Informacja BIOZ.....	8
16.0. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, uprawnienia budowlane	10
17.0. Obliczenia i parametry słupów	12
18.0. Uzgodnienia	13
19.0. Rysunki techniczne	14

Spis rysunków

E 1	Plan zagospodarowania terenu	skala: 1:500
E2	Schemat oświetlenia	skala: szkic
E3	Schemat rozdzielni SO	skala: szkic

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Warunki przyłączenia
- Wizji lokalnej w terenie
- Podkład geodezyjny projektowego terenu w skali 1: 500
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 2018.1202
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zmian.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2013.1129 z dnia 02.09.2004
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015.1422 z późniejszymi zmianami
- Obowiązujące przepisy i normy
- Uzgodnienia z właścicielami gruntów

2.0. Inwestor

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

3.0. Obiekt

Przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego Rozpędziny, gm. Kwidzyn. nr 109/1

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt oświetlenia drogi zgodnie z PZT.

5.0. Rozwiązania oświetlenia

5.1. Zasilanie projektowanego oświetlenia

Zasilanie projektowanego oświetlenia drogi należy wykonać z projektowanego wg oddzielnego opracowania złącza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm². Ze złącza poprowadzić zasilanie do projektowanej szafki oświetleniowej SO w obudowie z tworzywa na fundamencie. Z szafki oświetleniowej wyprowadzić zasilanie obwodów oświetleniowych.

5.2. Projektowane oświetlenie

Zasilanie oświetlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm² na całej długości trasy układanym na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,8 m. Na dnie wykopu układać bednarkę FeZn 25x4.

Projektowany kabel oświetleniowy należy wprowadzić do wnęki słupa i zakończyć w zespole zacisków.

Specyfikacja słupów i lamp zgodnie z załączonym schematem. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta słupa.

Końce linii oświetleniowej należy uziemić uziomem mieszanym, składającym się z bednarki FeZn 25x4 mm oraz uziomów pionowych, tak aby uzyskać rezystancję uziemienia $R \leq 30\Omega$. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia należy użyć dodatkowe pręty pionowe. Do połączeń w słupach od kompletu złącza kablowego IZK (IZK-4-01) do opraw ułożyć przewody YDY 3x2,5 mm².

6.0. Układanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilające 0,4 kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m. Kable układać na 10 cm podsypce z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10 cm warstwę piasku i 15 cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości 25 cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla co najmniej 2 m. Na dnie wykopu układać bednarke FeZn 25x4.

Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy wejściach do rur ochronnych należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca. Przy kolizjach z innymi mediami kabel układać w rurach ochronnych DVK 110.

7.0. Montaż i stawianie słupów

Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 6m, mocować do fundamentów, wewnątrz których zakotwione będą śruby mocujące słup. Słupy powinny stać pionowo.

Przed ustawieniem słupa należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą wierzchołkową, a ramą wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów.

Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją. Wnęką powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła kąt 45° z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęką powinna być usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnątrz od ulicy. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niżej niż 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. Słupy w miejscu montażu wysięgnika należy uszczelnić przed wnikaniem wody do jego wnętrza. Dodatkowo należy w sposób czytelny opisać tabliczkę w słupach.

W razie potrzeby należy dokonać wycinki gałęzi okolicznych drzew.

8.0. Montaż opraw oświetleniowych

Zaprojektowano oprawy o parametrach nie gorszych niż np. Oprawa LED 41W np. PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED69-4S/740/740 - DM12 zgodne z załączoną specyfikacją oraz wytycznymi inwestora. Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy na słupie należy montować w sposób trwały, np. poprzez skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę oprawy. Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy albo bezpośrednio do zacisków opraw. Przewód neutralny PN powinien mieć połączenie z częścią boczną trzonka lampy, natomiast przewód fazowy ze stykiem środkowym. Należy dokonać sprawdzenia rzeczywistego rozkładu oświetlenia dokonując pomiarów światłości przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

9.0. Ochrona od porażeń

Jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Konstrukcje słupów i wysięgników należy podłączyć do przewodu PEN. Ponadto przy słupie na końcach obwodów należy wykonać dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie większej niż 30Ω. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarke FeZn 25x4 mm i prętami stalowymi Ø17,2 mm. Po wykonaniu uziemienia należy pomierzyć wartość rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartości, wbić dodatkowe pręty uziemiające. Dodatkowo należy wzdłuż kabla oświetleniowego zasilającego słupy oświetleniowe układać bednarke FeZn 25x4 mm, którą należy podłączyć do każdego słupa.

10.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać próbne przekopy.

Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć uprawniony geodeta.

Wykonanie tras kablowych można rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi że teren wzdłuż projektowanej trasy posiada projektowane rzędne.

Projektowane kable można układać w ziemi przy temperaturze nie niższej niż 0°C.

Nie należy wykonywać wykopów kablowych na całej długości przy zbliżeniach do budynków, murków oporowych itp. – rowy kopać odcinkami z zachowaniem normatywnych odległości od obiektów budowlanych (nie mniejszą niż 0,5 m).

Odległość projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia podziemnego, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po ułożeniu kabli a przed zasypaniem, należy:

- sporządzić operat geodezyjny;
- przeprowadzić badania:
 - 1) ciągłości żył,
 - 2) pomiaru oporności izolacji.
- inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających;
- kierownik robót sprawdzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id65 natomiast w pasach drogowych Id90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyżej wymienionych prac należy przedstawić protokoły badań.

Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.0. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V;
- Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E – 05009;
- Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);
- Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02;
- Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W projekcie podano długości „odcinków” tras kablowych, które mogą się różnić od rzeczywistych długości kabli. Stan faktyczny należy stwierdzić podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUe sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.

W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowania innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiegokolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w dokumentacji, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

12.0. Charakterystyka zewnętrzna i ekologiczna obiektu

Informacja o ochronie prawnej terenu

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze Natura 2000.

Informacja o wpływie eksploatacji górniczej

Teren objęty opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego.

Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że inwestycja nie została wymieniona w katalogu inwestycji oddziałujących lub mogących potencjalnie wpływać na środowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny i okresowy (hałas związany jedynie z odbywającymi się ruchem kołowym) mało znaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy i odwracalny. Dodatkowo, z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowanie uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców.

Sposób unieszkodliwiania odpadów

Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci. Wszystkie wytwarzane odpady, opakowania i śmieci gromadzić w odpowiednich pojemnikach (segregacja śmieci) i odstawić do koncesjonowanej firmy, w czasie uniemożliwiający ich nadmiernemu nagromadzeniu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w obszarze Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków:

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (godz. 6 - 22),
- powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego i dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków,
- ścieki deszczowe z placów i dróg odprowadzić w tereny zielone,
- prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu; w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować przeciski; wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych
- nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew
- uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu
- bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową mieszkaniową

Charakterystyka ekologiczna. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i okolicznych mieszkańców.

Odpadki stałe - Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składowane w kontenerach i wywożone na wysypisko śmieci.

W trakcie użytkowania obiektu powstające odpady i śmieci będą gromadzone w pojemnikach na odpadki stałe, oznaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejącym na terenie działki i wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwo.

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. - Obiekt nie emituje żadnych zanieczyszczeń.

Emisja hałasów i wibracji. - Projektowany obiekt z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych, jedynie w trakcie odbywającego się handlu targowego.

Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt ze względu na jego małą wysokość nie powoduje większego zacieniania otoczenia, a płytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, jedynie poprzez ukształtowanie projektowanego obiektu, wprowadza niewielką zmianę rzeźbnych na części terenu. Charakter użytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią zabudowy i komunikacji zewnętrznej.

Warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Projektowany obiekt ze względu na funkcję nie wywołuje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego został uwzględniony i zachowany.

13.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Projektowany obiekt całkowicie mieści się w obrębie oddziaływania działek będących przedmiotem opracowania tj. dz. nr 109/1 obr. Rozpędziny. Mając na uwadze przepisy odrębne, w tym ochrony środowiska, w żaden sposób nie będzie wpływała na ograniczenie zabudowy i użytkowania działek sąsiednich, jak również nie będzie uciążliwa ponad miarę dla działek sąsiednich. Podstawa prawna: Norma N-SEP-E-004 oraz N-SEP-E-003.

14.0. Opinia geotechniczna

Parametry geotechniczne podłoża:

P_g, - proste warunki gruntowe,

I kategoria geotechniczna – posadowienie bezpośrednie.

15.0. Informacja BIOZ

DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE)

OBIEKT	Przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego Rozpędziny, gm. Kwidzyn. nr 109/1
INWESTOR	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIAŹKA 30, 82-500 KWIDZYN

OPRACOWANIE		
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
Elektryczna	mgr inż. Michał Gruźlewski 86-302 Gać, ul. Płatynowa 2	mgr inż. Michał Gruźlewski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. POM.0201/POOE/11

Budowa oświetlenia

- W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi:
 - Roboty ziemne – wykopy:
niewłaściwy, zbyt duży kąt pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;
upadek z wysokości do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, oświetlenia terenu.
 - Roboty sprzętu zmechanizowanego:
przeciążenie sprzętu zmechanizowanego;
brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów;
przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn;
brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy, pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania. Droga pojazdów zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych i posiadających nieodpowiednie spadki poprzeczne i podłużne;
używanie nieodpowiednich- nieatestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych, o których mowa między innymi w punkcie 2 niniejszej informacji winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem „BIOZ” pracownicy winni potwierdzić podpisem złożonym w załączniku do planu „BIOZ”.

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:

- Ubrania ochronne;
- Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić bezpośrednie zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecności kierownika budowy, nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

3. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą;

Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem;

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi;

Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować;

Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone;

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną;

Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcz ochronną i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

16.0. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, uprawnienia budowlane

OŚWIADCZENIE

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany

Michał Gruźlewski
(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień

upr. POM/0201/POOE/11

zamieszkały

86-302 Gać 20a

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

GMINA KWIDZYN
UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN
(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczący:

Przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego Rozpędziny, gm. Kwidzyn. NR 109/1
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

mgr inż. Michał Gruźlewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. POM/0201/POOE/11
(czytelny podpis)

- Niepotrzebne skreślić

சென்னை, இந்தியா

DECY2JA

Originalna Komisja Kwalifikacyjna
Pomurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Stwierdziła

PAN MICHAŁ RAFAŁ GRUŻEWSKI

received this 17.03.1974. no Criminal Case

szyskał
UPRAWNIENIA BEDOWLANE
numer ewidencyjny: POM.231/PO.0241

do projektowania i budowy urządzeń w aparacie
laboratoryjnej w zakresie sił, napięć i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

W związku z uwzględnieniem w całym badaniu zmiany, za podstawy testu χ^2 i 4- π uśrednieniach oś transformacji decyzji. Szacunkowy zakres prac porównawczych objętych badaniami został określony na drugiej stronie decyzji; natomiast jej integralną część

5

சென்னை, 15.05.2019

[illegible]

Второй этап — это этап формирования и совершенствования системы управления. В этот период происходит формирование структуры управления, определение функций и полномочий органов управления, разработка системы показателей и методов контроля, а также внедрение системы управления в деятельность организации.

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), and 10⁹ cells/ml (◇). The data were the mean of three independent experiments.

17.0. Obliczenia i parametry słupów




Edytor Piotr Goeck
Telefon 666895703
faks
e-Mail

PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED40/740/740 - DN09 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

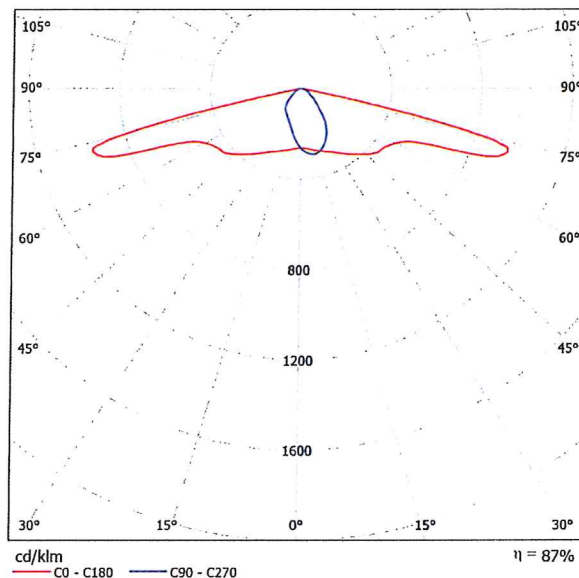

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 75 96 100 88

powodu braku właściwości symetrycznych nie można
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.



Edytor Piotr Goeck
Telefon 666895703
faks
e-Mail



Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokość: 2.500 m)

Współczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

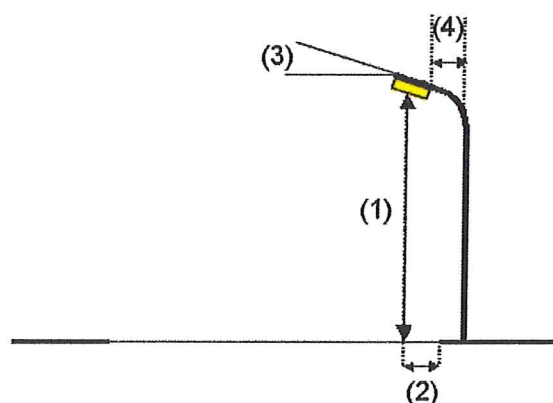

Oprawa: PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED40/740/740 - DN09
Strumień świetlny (Oprawa): 3480 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 25.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 50.000 m
Wysokość montażu (1): 6.110 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.000 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 989 cd/klm
przy 80°: 129 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°.


Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G2.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepienia D.6.



Edytor Piotr Goeck
Telefon 666895703
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegółowe

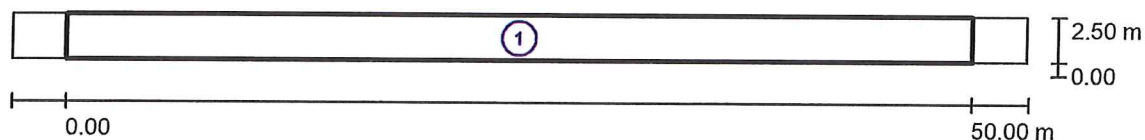

Współczynnik konserwacji: 0.80


Skala 1:401

Lista pól oszacowania


- 1 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 50.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Wartości rzeczywiste według obliczenia:	8.33	1.58
Wartości zadane według klasy:	≥ 7.50	≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:	✓	✓

GALAXIE P


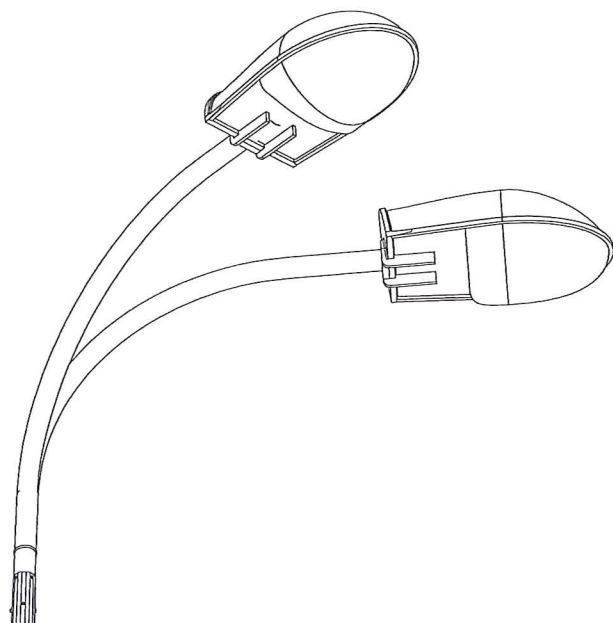


PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
EXAMPLE SOLUTION

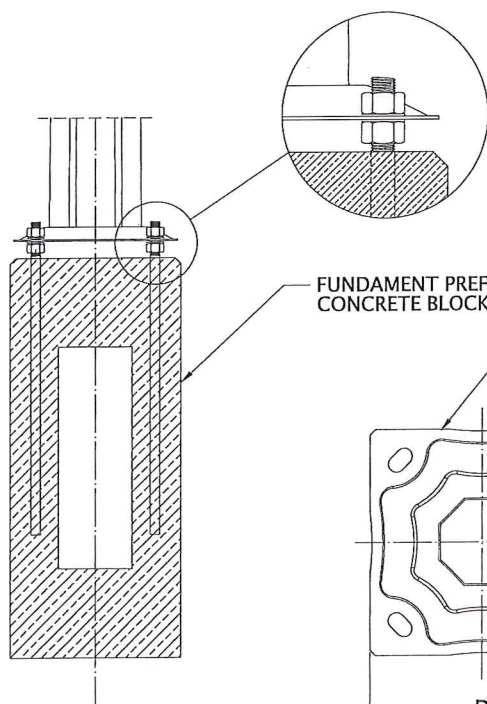

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

PODSTAWA PRZETŁĄCZANA
STAMPED BASEPLATE

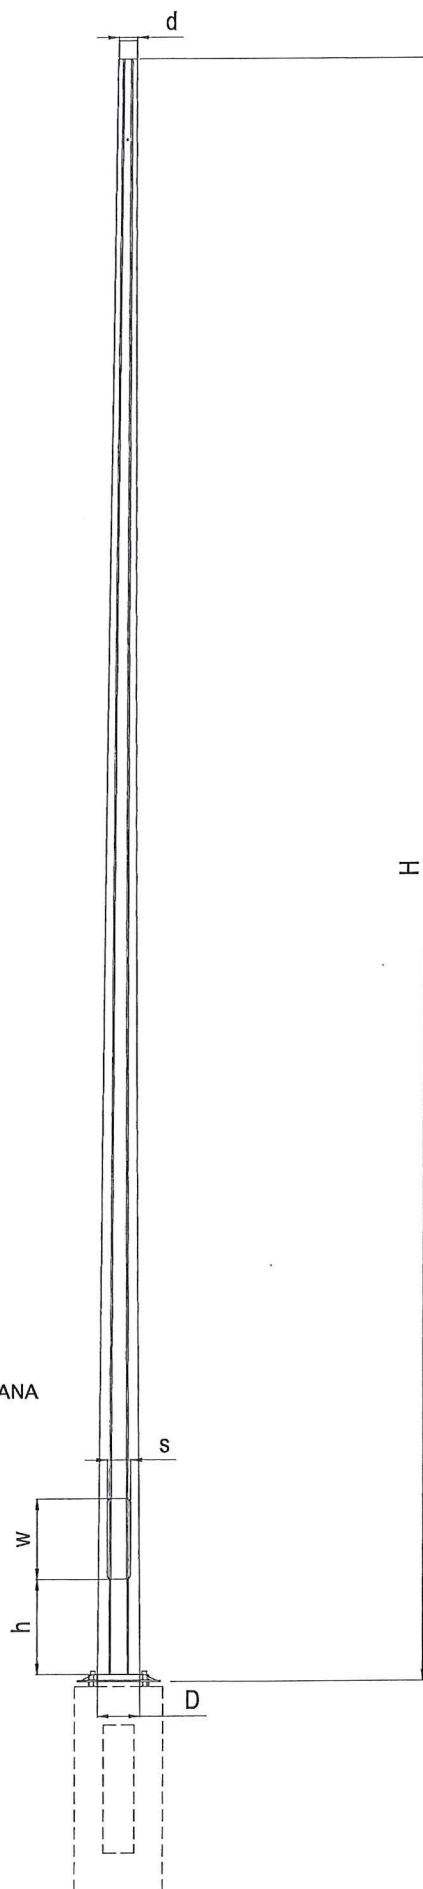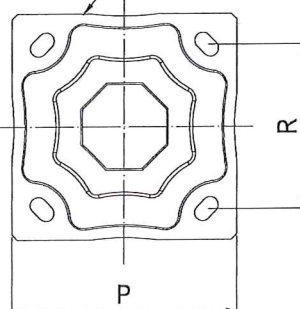

GALAXIE P

OŚMIOKĄTNY STALOWY SŁUP OŚWIEŹLENIOWY
OCTAGONAL STEEL LIGHTING POLE

Materiał / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z normą EN ISO 1461)

Galvanized steel (according to EN ISO 1461)

Wykończenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO

Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometrią słupa / Pole dimensions














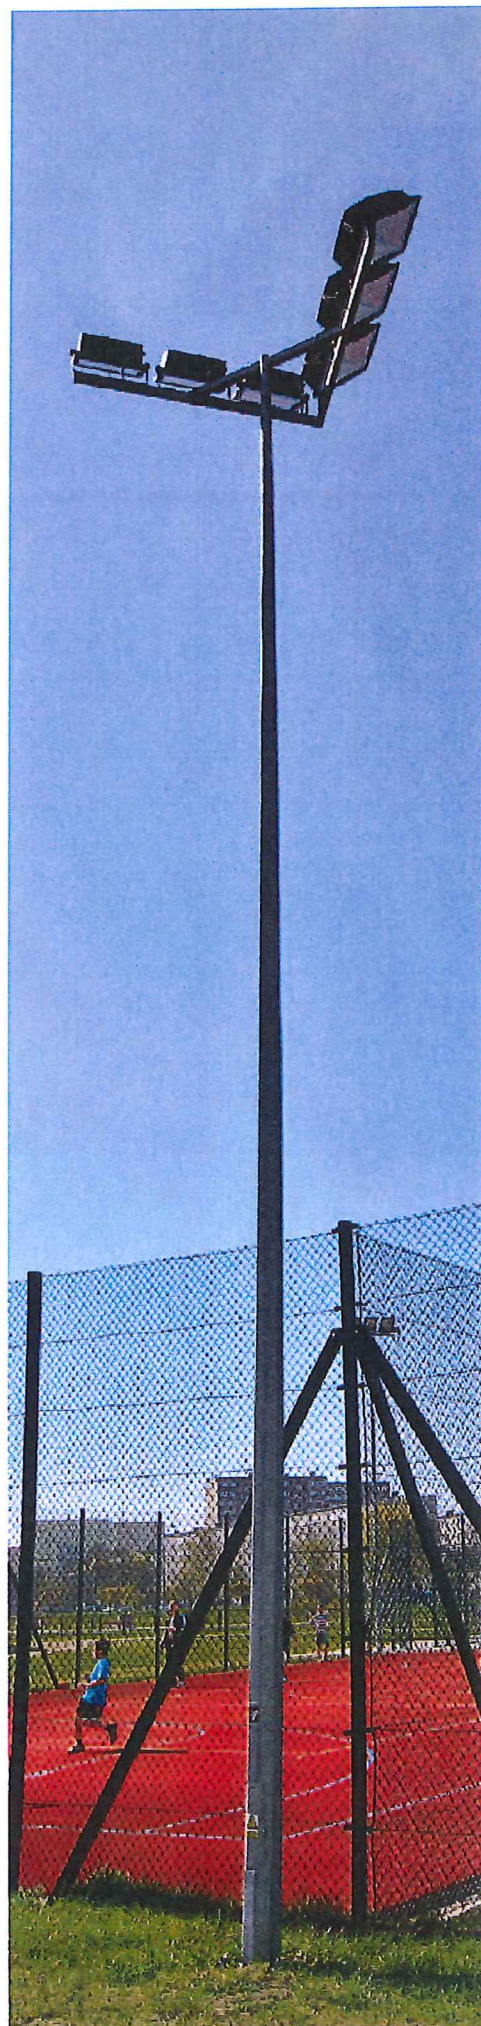
									
[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[mm]
5	60	195	400	110	500	412 / 300	M24	100 / 43	800
6									1000
7									
8									1200
9									
10	62	195	400	110	500	412 / 300	M24	120 / 43	1500
9									1200
10									1500
11									
12								150 / 43	1700


Tabela z wynikami obciążeń / Maximum load

						M	T
[m]	[kg]	I, III strefa < 300 m n.p.m.	I, III strefa 300 - 450 m n.p.m.	II strefa 450 - 600 m n.p.m.	I, III strefa 600 - 900 m n.p.m.		
[m]	[kg]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[daNm]	[daN]
5	50	2,26	1,86	1,54	1,09	1093	286
6		1,58	1,27	1,03	0,70	1093	267
7		1,10	0,86	0,68	0,41	1091	258
8		0,75	0,56	0,41	0,20	1091	258
9		0,48	0,33	0,20	-	1103	265
10		0,26	0,13	-	-	1093	232
9	50	1,27	0,99	0,77	0,44	1767	330
10		0,93	0,70	0,51	0,24	1764	331
11		0,67	0,46	0,31	0,07	1770	337
12		0,43	0,27	0,12	-	1770	294




FUNDAMENT


WKOP

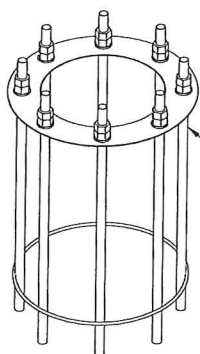


WIENIEC KOTWIĄCY
ANCHOR RIM

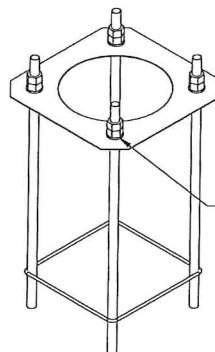


WIENIEC KOTWIĄCY
ANCHOR RIM

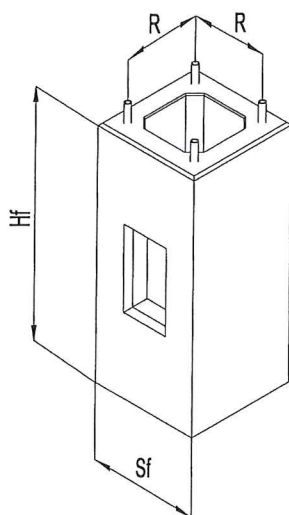

FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

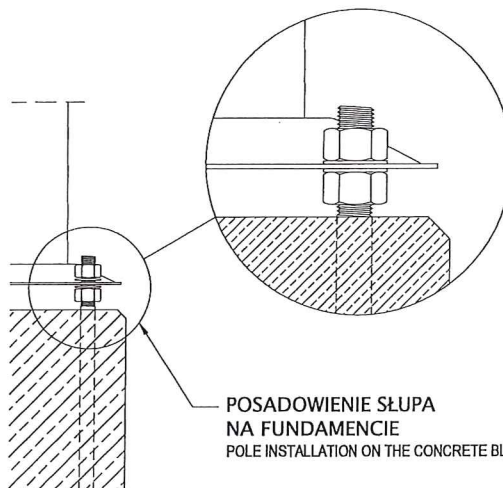

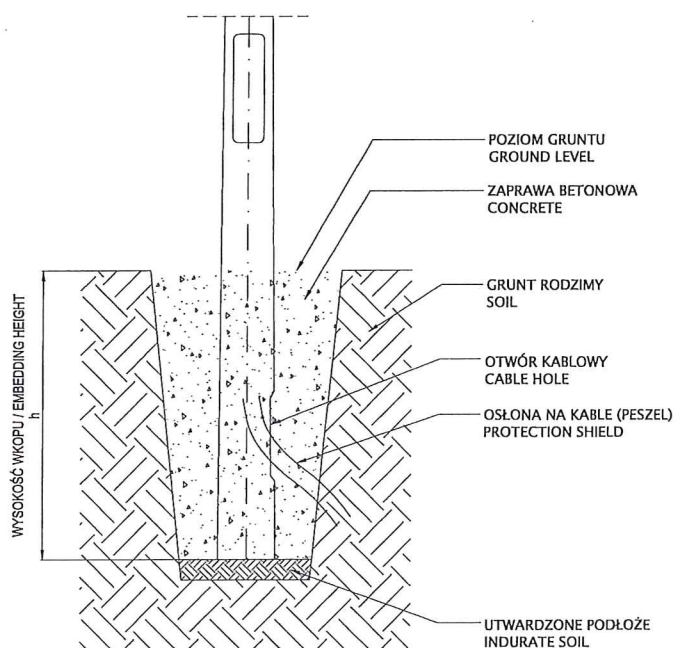


POŚCIEPIE SŁUPA
NA FUNDAMENCIE
POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK







Zainstalowanie słupa może być zrealizowane przez posadowienie bezpośrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. słupy wkopywane) lub przez przykręcenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu słupy powinny być wyposażone w odpowiednią podstawę. Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia i jego przewidywanego obciążenia. Obowiązek prawidłowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na którym będzie posadowiony słup. Dla ułatwienia wstępnego doboru wymiarów fundamentu lub wkopu w tabelach poniżej podano odpowiednie ich propozycje.

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the steel anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the type and dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded, is responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate the preliminary selection of dimensions of the foundation or embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

Fundamenty / Concrete

TYP / TYPE	 Hf x Sf	 R	
	(mm)	(mm)	(mm)
F - 100V / 30	1000 x 300 x 300	200 x 200	M18
F - 100V / 43	1000 x 430 x 430	300 x 300	M24
F - 120V / 43	1200 x 430 x 430	300 x 300	
F - 150V / 43	1500 x 430 x 430	300 x 300	
F - 1	1500 x 700 x 700	300 x 300	M27
F - 2	1700 x 800 x 800	300 x 300	M33
F - 5	2000 x 1000 x 1000	300 x 300	
F - 5 / 1	2000 x 1000 x 1000	400 x 400	
F - 5 / 2	2500 x 1050 x 1050	400 x 400	M39

Wkop / Embedding

 < H	 min. h	 śr. / avg. h	 max. h
(m)	(mm)	(mm)	(mm)
5	600	800	1000
6	800	1000	1200
8	1000	1200	1500
10	1200	1500	1700
12	1500	1700	2000
15	1500	2000	2500
18	1500	2000	2500
20	1800	2000	2500

INSTRUKCJA MONTAŻU SŁUPÓW WKOPYWANYCH

- Wykonać odpowiedni wykop w gruncie (wysokość i szerokość muszą odpowiadać wymaganiom normy EN40).
- Podłoże wykopu należy utwardzić (wylewka betonowa, płyta betonowa).
- Ustawić słup w wykopie, wprowadzić przewód do wnętrza słupa (zaleca się, aby kabel znajdował się w osłonie).
- Wypionować słup.
- Zalać wykop betonem do wysokości gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

- Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should be taken into account.
- Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.
- Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is recommended to put cable into protection shield).
- Plumb the pole.
- Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

INSTRUKCJA MONTAŻU SŁUPÓW NA FUNDAMENCIE

- Wykonać odpowiedni wykop w gruncie (wysokość i szerokość muszą być odpowiednio dobrane do fundamentu).
- Umieścić i wypoziomować fundament w wykopie.
- Zasypanie fundamentu i zagęścić grunt.
- Nakręcić pierwszy komplet nakrętek i nałożyć podkładki.
- Zamontować słup na kotwach.
- Nałożyć drugi komplet podkładek z nakrętkami.

INSTRUCTION FOR INSTALLATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

- Prepare the appropriate hole for concrete block.
- Install and plumb concrete block in the hole.
- Fill up the hole and condensate the ground.
- Screw the first set of nuts and put washers.
- Install pole on anchor bolts.
- Put the second set of washers and screw nuts.

18.0. Uzgodnienia



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28; tel. / fax. (58) 320-20-25
www.zdwgdansk.pl email: sekretariat@zdwgdansk.pl



WZPD.4481.505.2020.DK
L.dz. 1/532

Gdańsk, 2 listopada 2020 r.

POLECONY

**Biuro Projektów Elektroenergetycznych
„ELGRU” Michał Gruzlewski
ul. Platynowa 2
86-302 Gać**

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak oświadcza, że:

§ 1

uzgadnia w zakresie drogi wojewódzkiej nr 532 (działka nr 109/1 w miejscowości Rozpędziny, gmina Kwidzyn) **Projekt przebudowy drogi – budowa oświetlenia drogowego**, tj. umieszczenie 5 słupów oświetleniowych w pasie drogi wojewódzkiej, pod następującymi warunkami:

- prace w pasie drogowym należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Opieczętowny przez ZDW Projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Oświadczenia.

Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.

§ 2

użyczy nieodpłatnie Inwestorowi, grunty stanowiące część pasa drogi wojewódzkiej nr 532 w zakresie wynikającym z uzgodnionego Projektu.

Niniejsze Oświadczenie upoważnia Inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§ 3

przekaze Inwestorowi przedmiot użyczenia tj. część pasa drogi wojewódzkiej nr 532 w zakresie wynikającym z uzgodnionego projektu, po określeniu terminu rozpoczęcia budowy. Przekazanie gruntów nastąpi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania części pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecności Wykonawcy robót, protokołu przekazania placu budowy. Do podpisania protokołu upoważniony jest Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum, tel. (55) 277 24 83.

Niniejsze oświadczenie traci ważność, jeżeli Inwestor w ciągu dwóch lat nie uzyska pozwolenia na budowę lub nie dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.


Otrzymują:

1. Adresat,
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie,
3. aa.

DYREKTOR
Stach
mgr inż. Grzegorz Stachowiak

Sprawę prowadzi:
Darlana Krzywicka-Kulik
Wydział Zagospodarowania Pasa Drogowego
tel. 58 32 64 950



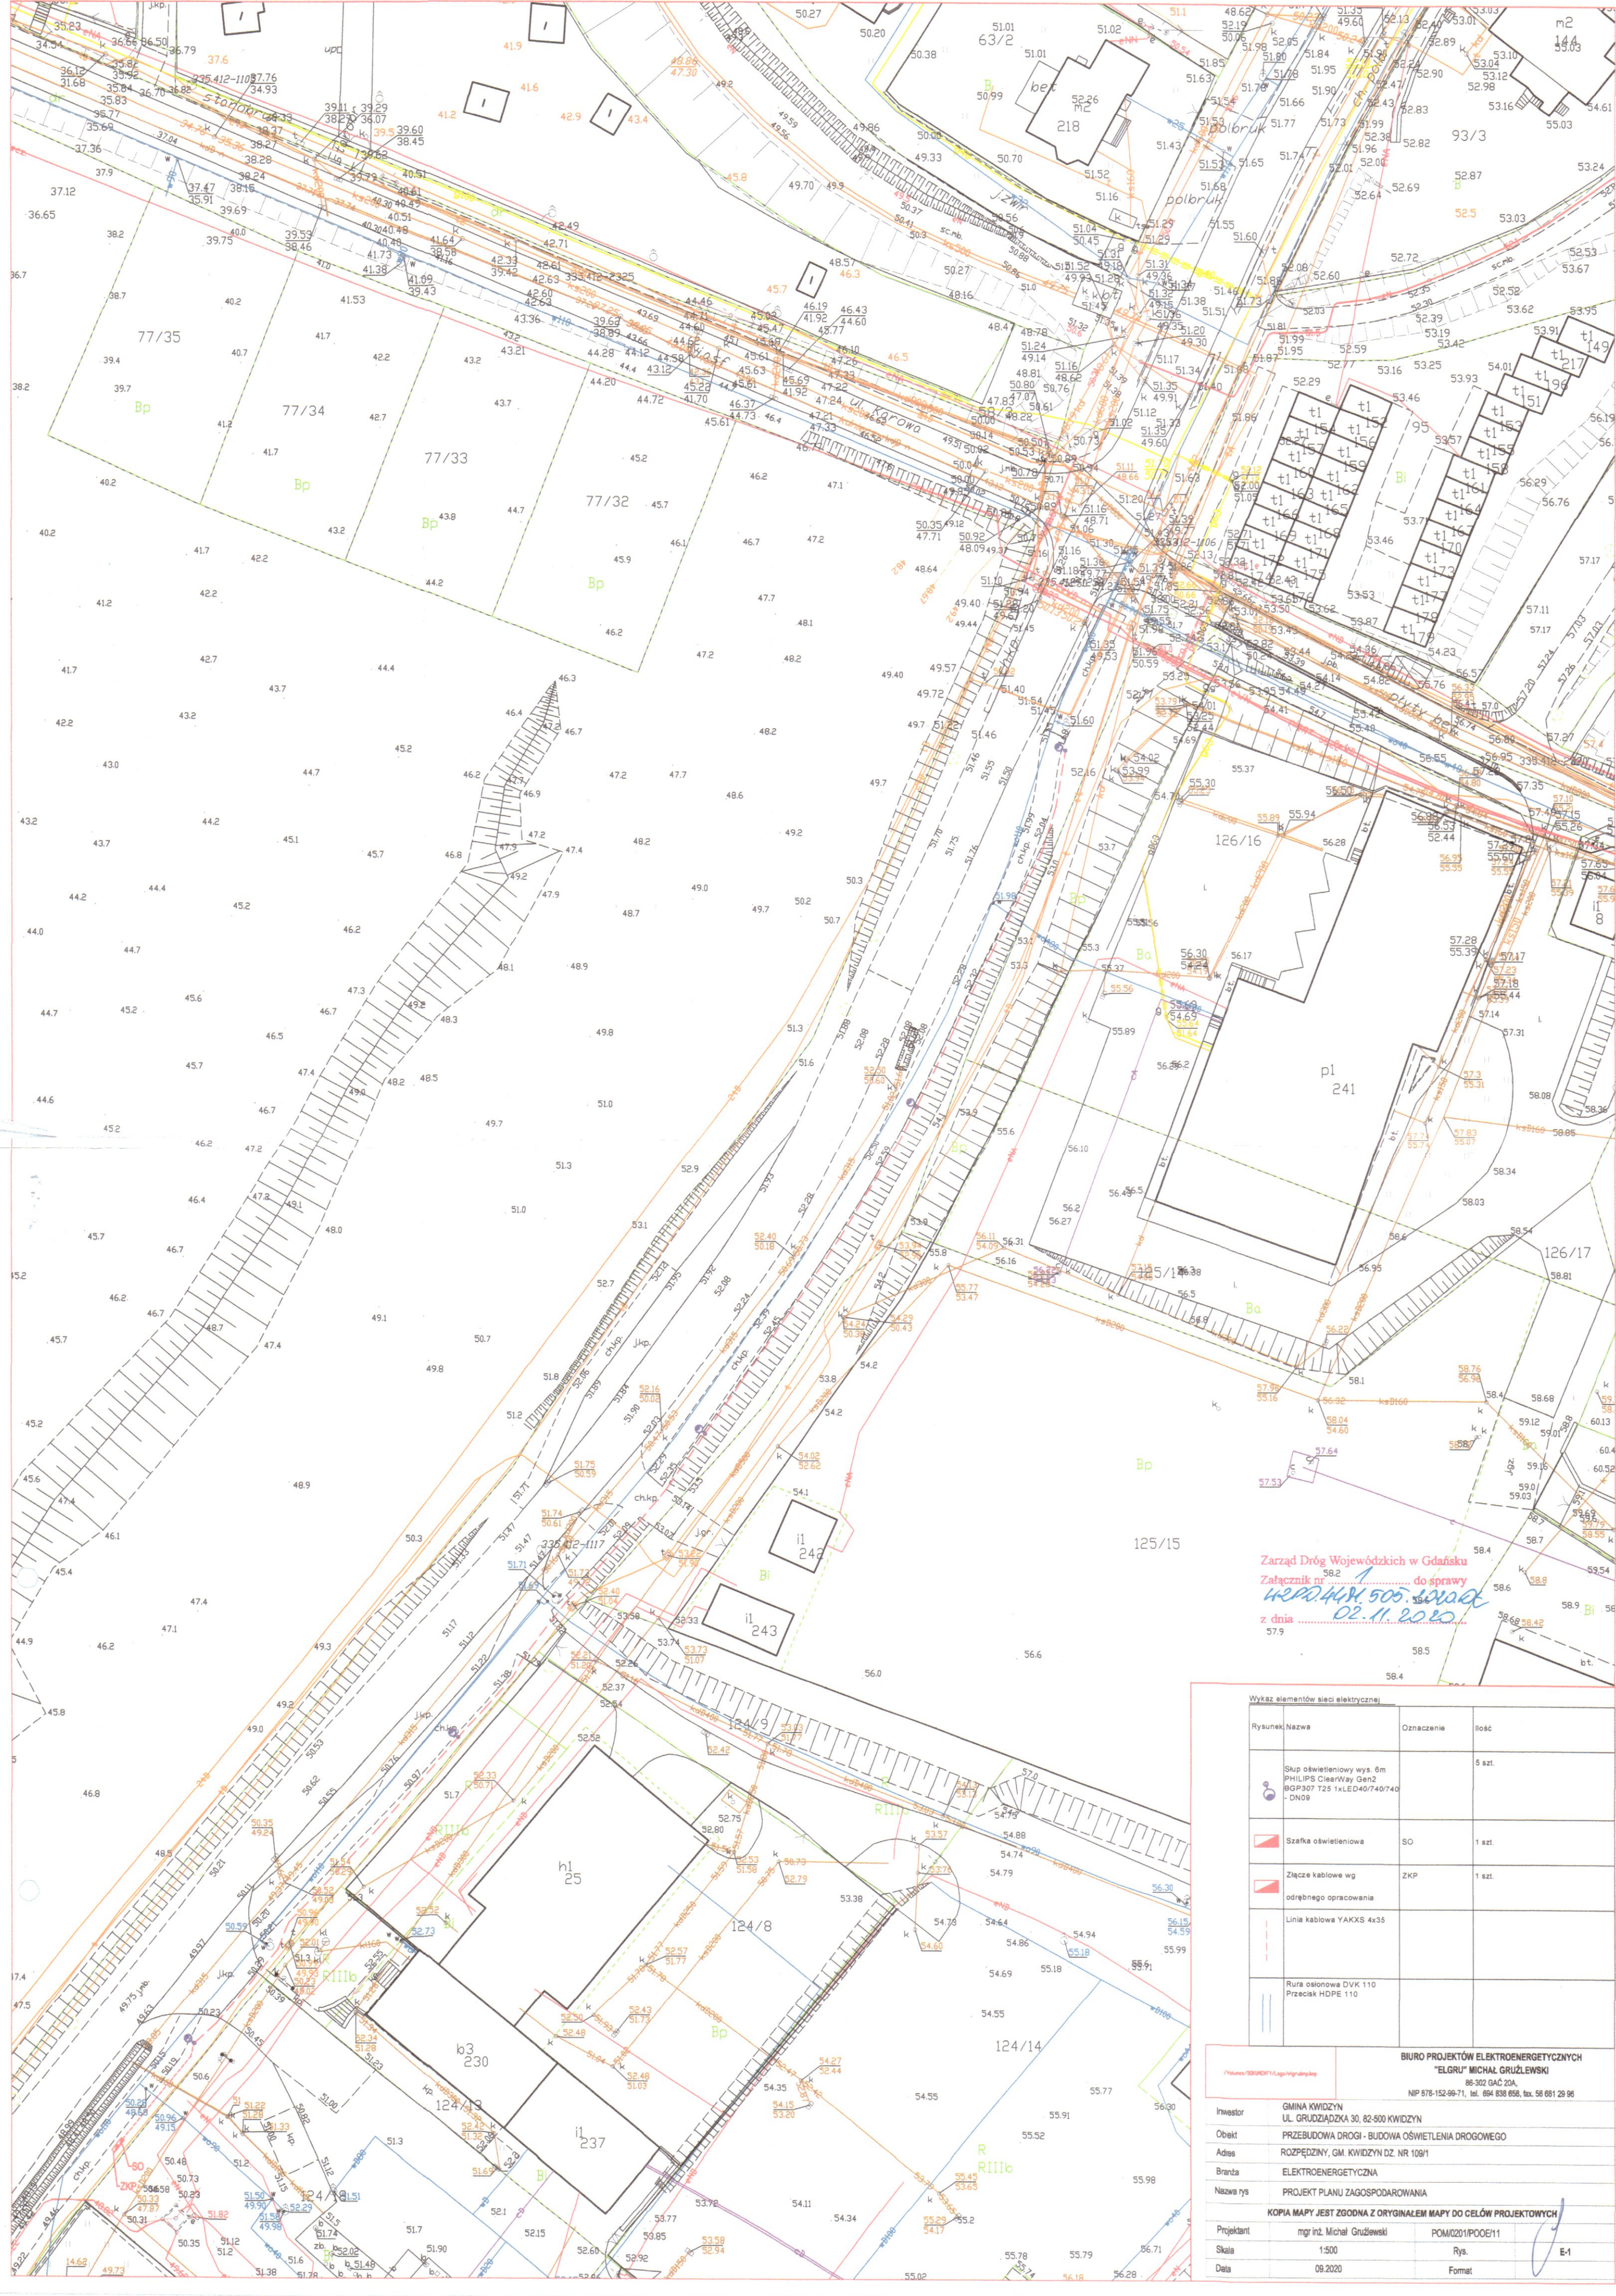


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej:
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Załącznik nr 1 do sprawy
WP.444.505.2020
z dnia 02.11.2020

38.4

Wykaz elementów sieci elektrycznej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Stup oświetleniowy wys. 6m PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 725 1xLED40/740/740 DN09		5 szt.
	Szafka oświetleniowa	SO	1 szt.
	Złącze kablowe wg odrębnego opracowania	ZKP	1 szt.
	Linia kablowa YAKXS 4x35		
	Rura osłoniowa DVK 110 Przecisk HDPE 110		

/nazwa/1000001/Logo/grafika.jpg

BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAŁ GRUZIŃSKI

88-302 GAC 20A,

NIP 878-152-99-71, tel. 694 638 638, fax 58 661 29 96

Investor	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN
Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Adres	ROZPĘDZYN, GM. KWIDZYN DZ. NR 108/1
Branch	ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa rys	PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektant	mgr inż. Michał Grzyński	POM/0201/POGE11
Skala	1:500	Rys.
Data	09.2020	Format

E-1

STAROSTA KWIDZYŃSKI
82-500 KWIDZYN
ul. Kościuszki 29 b

Kwidzyn, dn. 17.11.2020 r.

Znak sprawy: WGII.6630.301.2020

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 17.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późniejszymi zmianami)

Przedmiot narady:	Przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego
Lokalizacja:	Gmina Kwidzyn, obręb Rozpędziny, działka nr 109/1
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAŁ GRUŻLEWSKI ul. Platynowa 2, 86-302 Gać
Inwestor:	GMINA KWIDZYN ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
Projektant:	MICHAŁ GRUŻLEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0201/POOE/11
Przewodniczący:	Maria Żygadło-Borkowska, Główny Specjalista ,Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	05.11.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

1. Uzgadnia się z uwagami uczestników narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę,
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt.2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącą narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

Dokument wygenerował(a): Anna Cieślakowska, dn. 19-11-2020 07:48:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI KWIDZYN 82-500 Kwidzyn ul. Łąkowa 38	z uwagami Andrzej Kowalski	
2	GECKONET sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 ; 86-170 Nowe ul. Wojska Polskiego 3 86-170 Nowe	nie uczestniczył w posiedzeniu narady koordynacyjnej	
3	Netia S.A. ul. Polaczki 13 02-822 Warszawa -adres korespondencji: ul. Arkońska 6/A, 80-387 Gdańsk	nie dotyczy Krzysztof Osiecki	
4	ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn ul Pieniężnego 21a	nie uczestniczył w posiedzeniu narady koordynacyjnej	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp.z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku Gazownia w Malborku ul. Bolesława Chrobrego 30 ; 82-200 Malbork	uzgodniono bez uwag Maciej Czerwiński	
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNE SP.Z.O.O Kwidzyn ul. Sportowa 29	nie uczestniczył w posiedzeniu narady koordynacyjnej	
7	Starostwo Powiatowe Kwidzyn- PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ Maria Żygadło-Borkowska, Główny Specjalista, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe Kwidzyn	bez uwag	
8	URZĄD GMINY KWIDZYN 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30	nie uczestniczył w posiedzeniu narady koordynacyjnej	
Wnioskodawca			BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAŁ GRUŹLEWSKI

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób

Dokument wygenerował(a): Anna Cieślakowska, dn. 19-11-2020 07:48:02

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

PPZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z up. STAROSTY

Maria Żygadło-Borkowska
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

<p>WGII.6630. 301.2020</p>	<p><u>Temat:</u> Przebudowa drogi - budowa oświetlenia drogowego <u>Lokalizacja:</u> Gmina Kwidzyn, obręb Rozpędziny, działka nr 109/1</p>	<p>ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii napowietrznej kV oraz kablowych 0,4 kV i 15 kV i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót. 2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji. 3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać: <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), • zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), • Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003. 4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. 5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca
--------------------------------	--	---

województwo: pomorskie
gm. : Kwidzyn, 220703_2
obr. : 220703_2.0024 Rozpędziny
działka nr 124/18, 125/15,
125/14, 109/1

Poziomy układ geodezyjny – "2000/18" Wysokosciowy układ geodezyjny – "EVR2007"
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PDGKG w Kwidzynie, oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów otrzymanych z PDGKG w Kwidzynie, bez prawego ustalenia granic. Służebności gruntowe nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.


Sekcja mapy zasadniczej: 6.206.28.03.2.2; .2.3; .2.4; .4.1
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2020.10.17

ID: 6640.493.2020
geo_sfera@wp.pl

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298



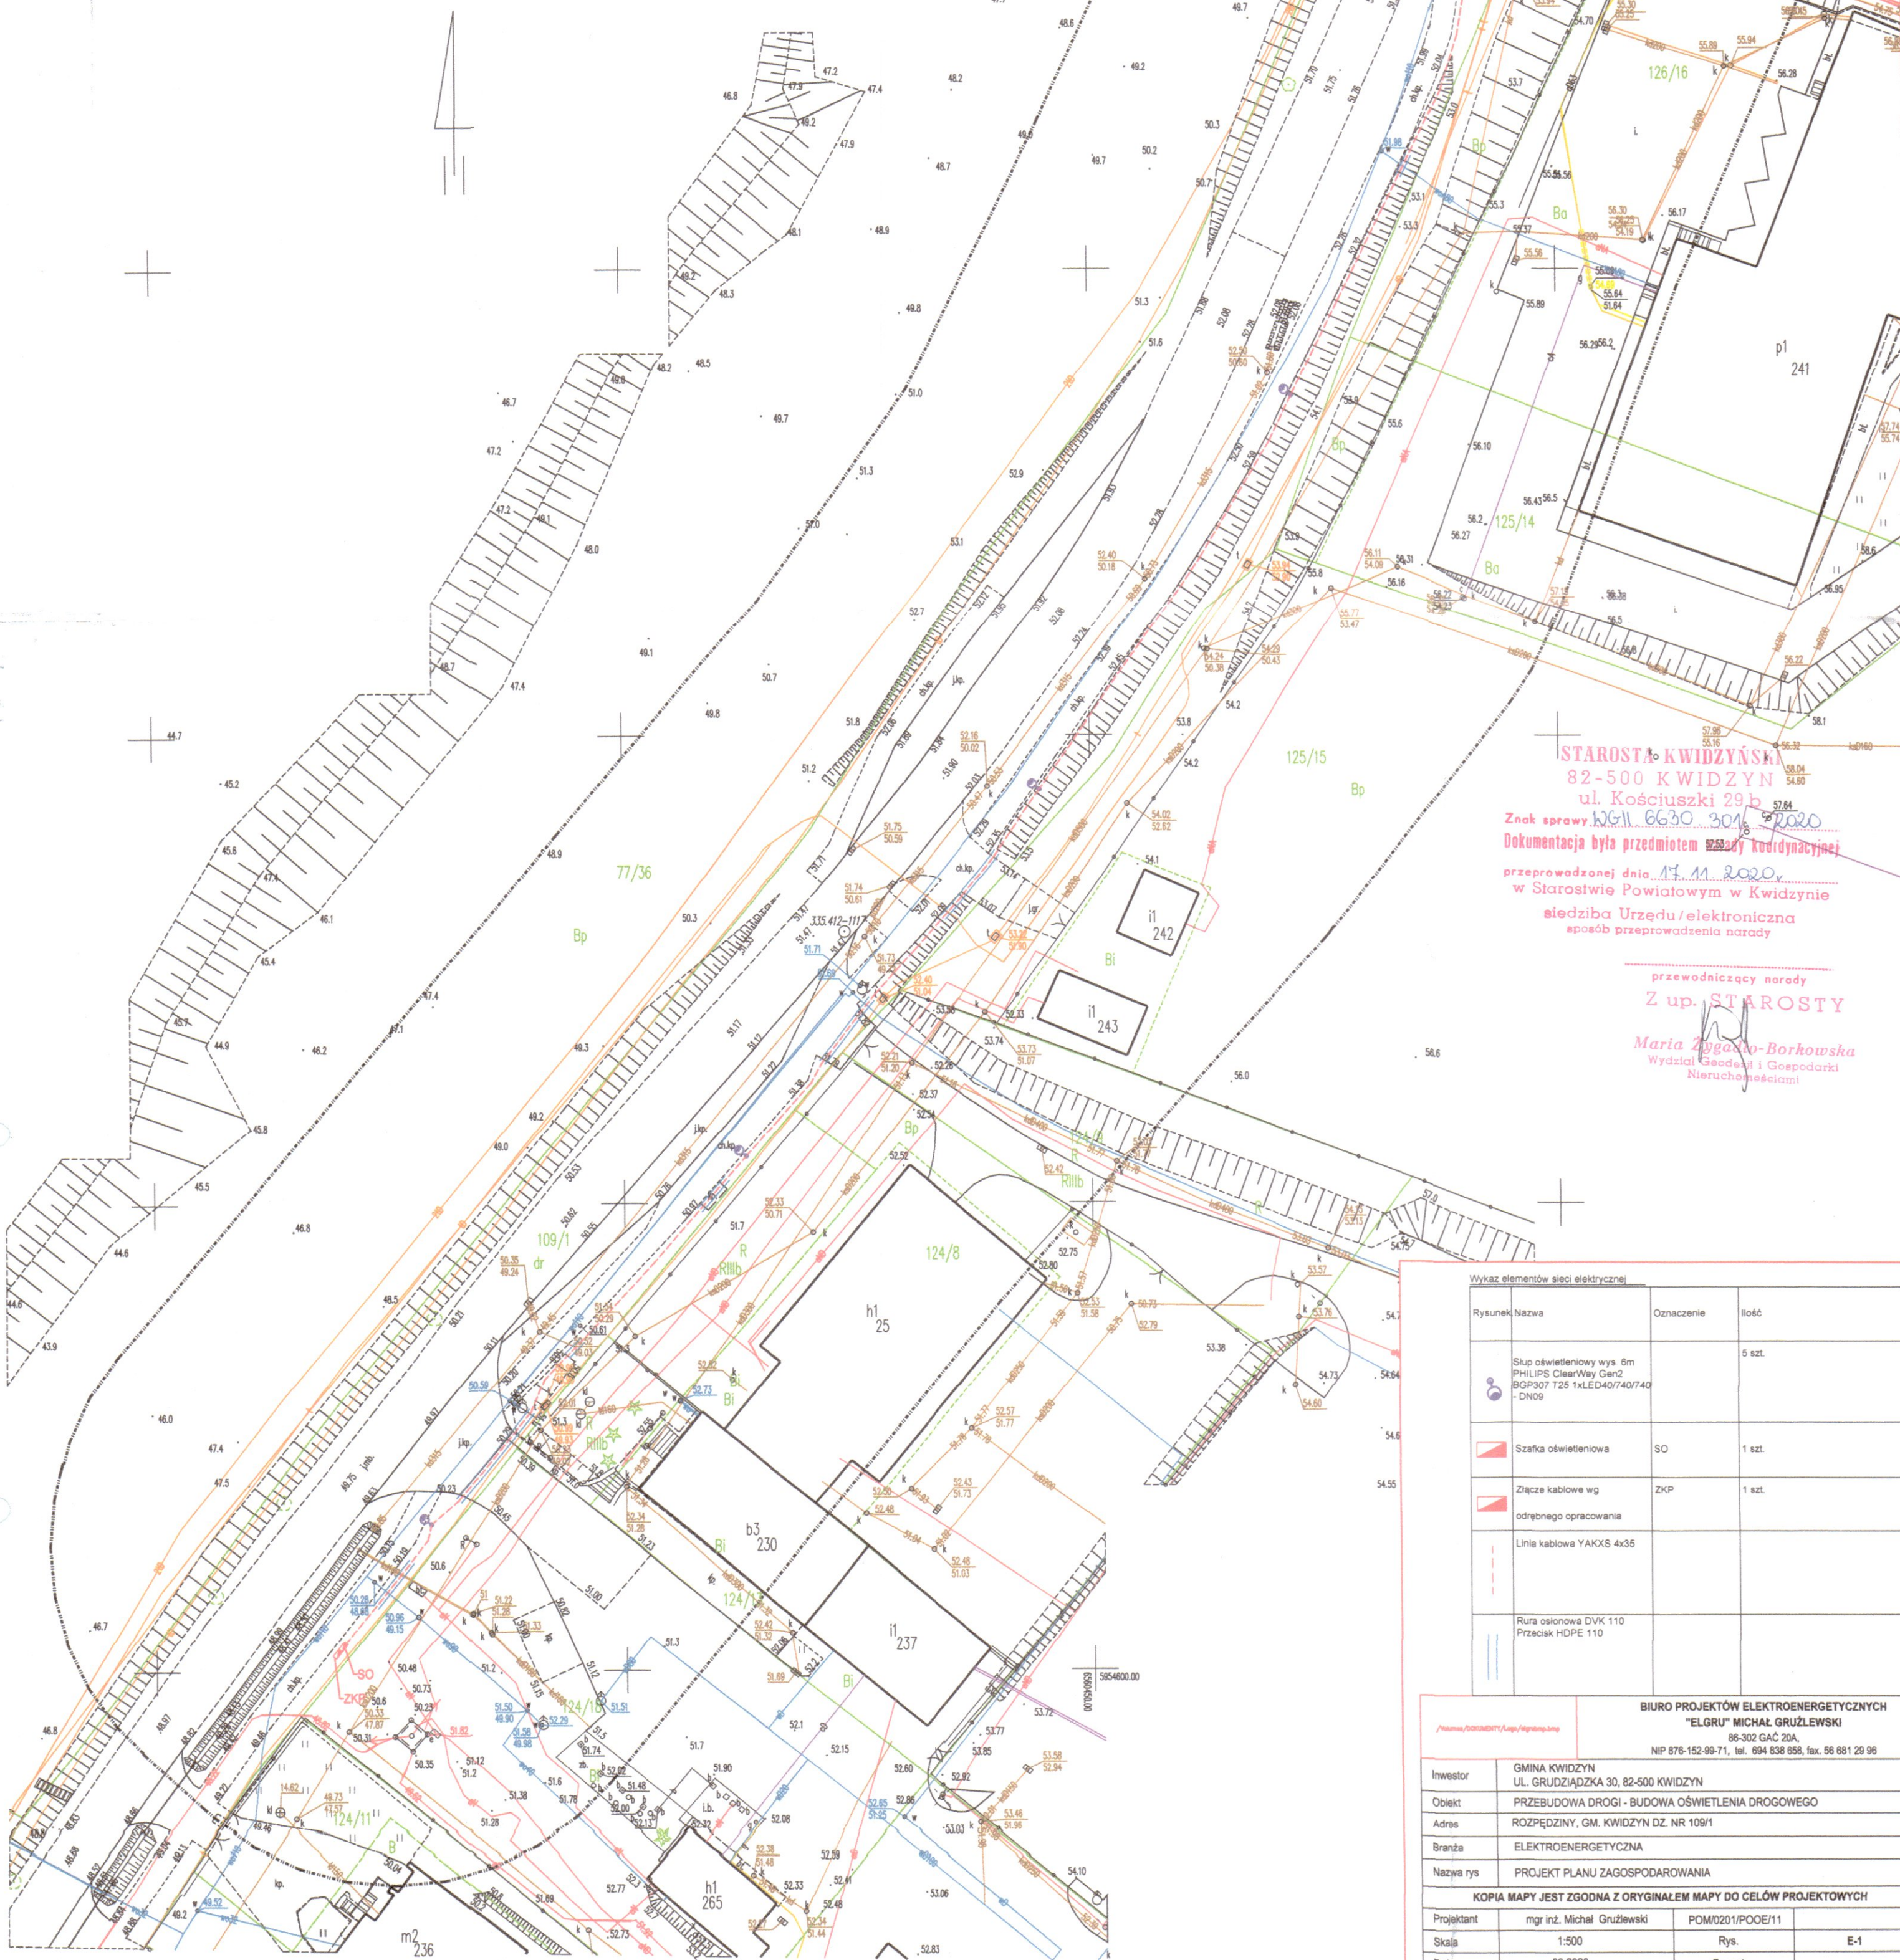


Oświadczanie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Pozytywny protokół weryfikacji pracy geodzyjnej zgłoszonej w
PDCGK w Kwidzynie
o identyfikatorze zgłoszonej pracy
6640.463.2020 sporządzone dnia 2020.10.27r.
Numer protokołu 1811/2020. Wykonawcą pracy jest firma GEOSFERA
Tomasz Dymek, kierownikiem pracy jest Tomasz Dymek upr. Nr 20298,
zaw. 1.2.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.



STAROSTA KWIDZYŃSKA
82-500 KWIDZYN
ul. Kościuszki 29b
Znak sprawy: KG11.6630.304 ^{55.16} ^{56.32} ^{58.04} ^{58.04} ^{54.80} ^{57.84} 2020
Dokumentacja była przedmiotem 2532 ^{55.16} ^{56.32} ^{58.04} ^{58.04} ^{54.80} ^{57.84} Koordinacyjnej
przeprowadzonej dnia 17.11.2020
w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie
siedziba Urzędu/elektroniczna
sposób przeprowadzenia narady

przewodniczący narady
Z up. STAROSTY

Maria Żygadlo-Borkowska
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami

Wykaz elementów sieci elektrycznej			
Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Słup oświetleniowy wys. 6m PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED40/740/740 - DNO9		5 szt.
	Szafka oświetleniowa	SO	1 szt.
	Złącze kablowe wg odrębnego opracowania	ZKP	1 szt.
	Linia kablowa YAKXS 4x35		
	Rura osłonowa DVK 110 Przeciek HDPE 110		

BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAŁ GRUŻLEWSKI
86-302 GAĆ 20A,
NIP 876-152-99-71 tel. 694 838 858 fax. 56 681 29 96

Investor	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN		
Objekt	PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
Adres	ROZPĘDZINY, GM. KWIDZYN DZ. NR 109/1		
Brand	ELEKTROENERGETYCZNA		
Nazwa rys	PROJEKT PLANU ZAGOSZCZAROWANIA		
KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Projektant	mgr inż. Michał Grudziński	PCM/0201/POE/11	
Skala	1:500	Rys.	E-1
Data	2020	Format	

19.0. Rysunki techniczne

województwo: pomorskie

gm. : Kwidzyn, 220703_2

obr. : 220703_2.0024 Rozpędziny

działka nr 124/18, 125/15, 125/14, 109/1

Sekcja mapy zasadniczej: 6.206.28.03.2.2; 2.3; 2.4; 4.1

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:

Miejsce i data opracowania mapy: Gabelno, dn. 2020.10.17

ID: 6640.493.2020

geo_sfera@wp.pl

Wykonawca:

GEOSFERA

Gabelno 58E

82-200 Malbork

Kierownik pracy

mgr inż. Tomasz Dymek

upr. nr 20298

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - "EVR52007"


Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGK w Kwidzynie oraz dokonano pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów otrzymanych z PODGK w Kwidzynie, bez prawnego ustalenia granic. Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Oświadczanie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Pozytywny protokół weryfikacji pracy geodezyjnej zgłoszonej w PODGK w Kwidzynie o identyfikatorze zgłoszonej pracy 6640.493.2020 sporządzono dnia 2020.10.27r.
Numer protokołu 1811/2020. Wykonawcą pracy jest firma GEOSFERA Tomasz Dymek, kierownikiem pracy jest Tomasz Dymek upr. Nr 20298, zakres 1,2.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Wykaz elementów sieci elektrycznej		
Rysunek	Nazwa	Oznaczenie
	Stup oświetleniowy wys. 6m PHILIPS ClearWay Gen2 BGP307 T25 1xLED40/740/740 - DN09	Ilość
	Szafka oświetleniowa	SO
	Złącze kablowe wg odrębnego opracowania	ZKP
	Linia kablowa YAKXS 4x35	
	Rura osłonowa DVK 110 Przecisk HDPE 110	

BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH "ELGRU" MICHAŁ GRUŻEWSKI		
86-302 GAC 20A		
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax: 56 681 29 96		
Investor	GMINA KWIDZYN	
Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	
Adres	ROZPĘDZINY, GM. KWIDZYN DZ. NR 109/1	
Branża	ELEKTROENERGETYCZNA	
Nazwa rys	PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA	
KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Projektant	mgr inż. Michał Grużewski	POM/0201/POOE/11
Skala	1:500	Rys. E-1
Data	09.2020	Format

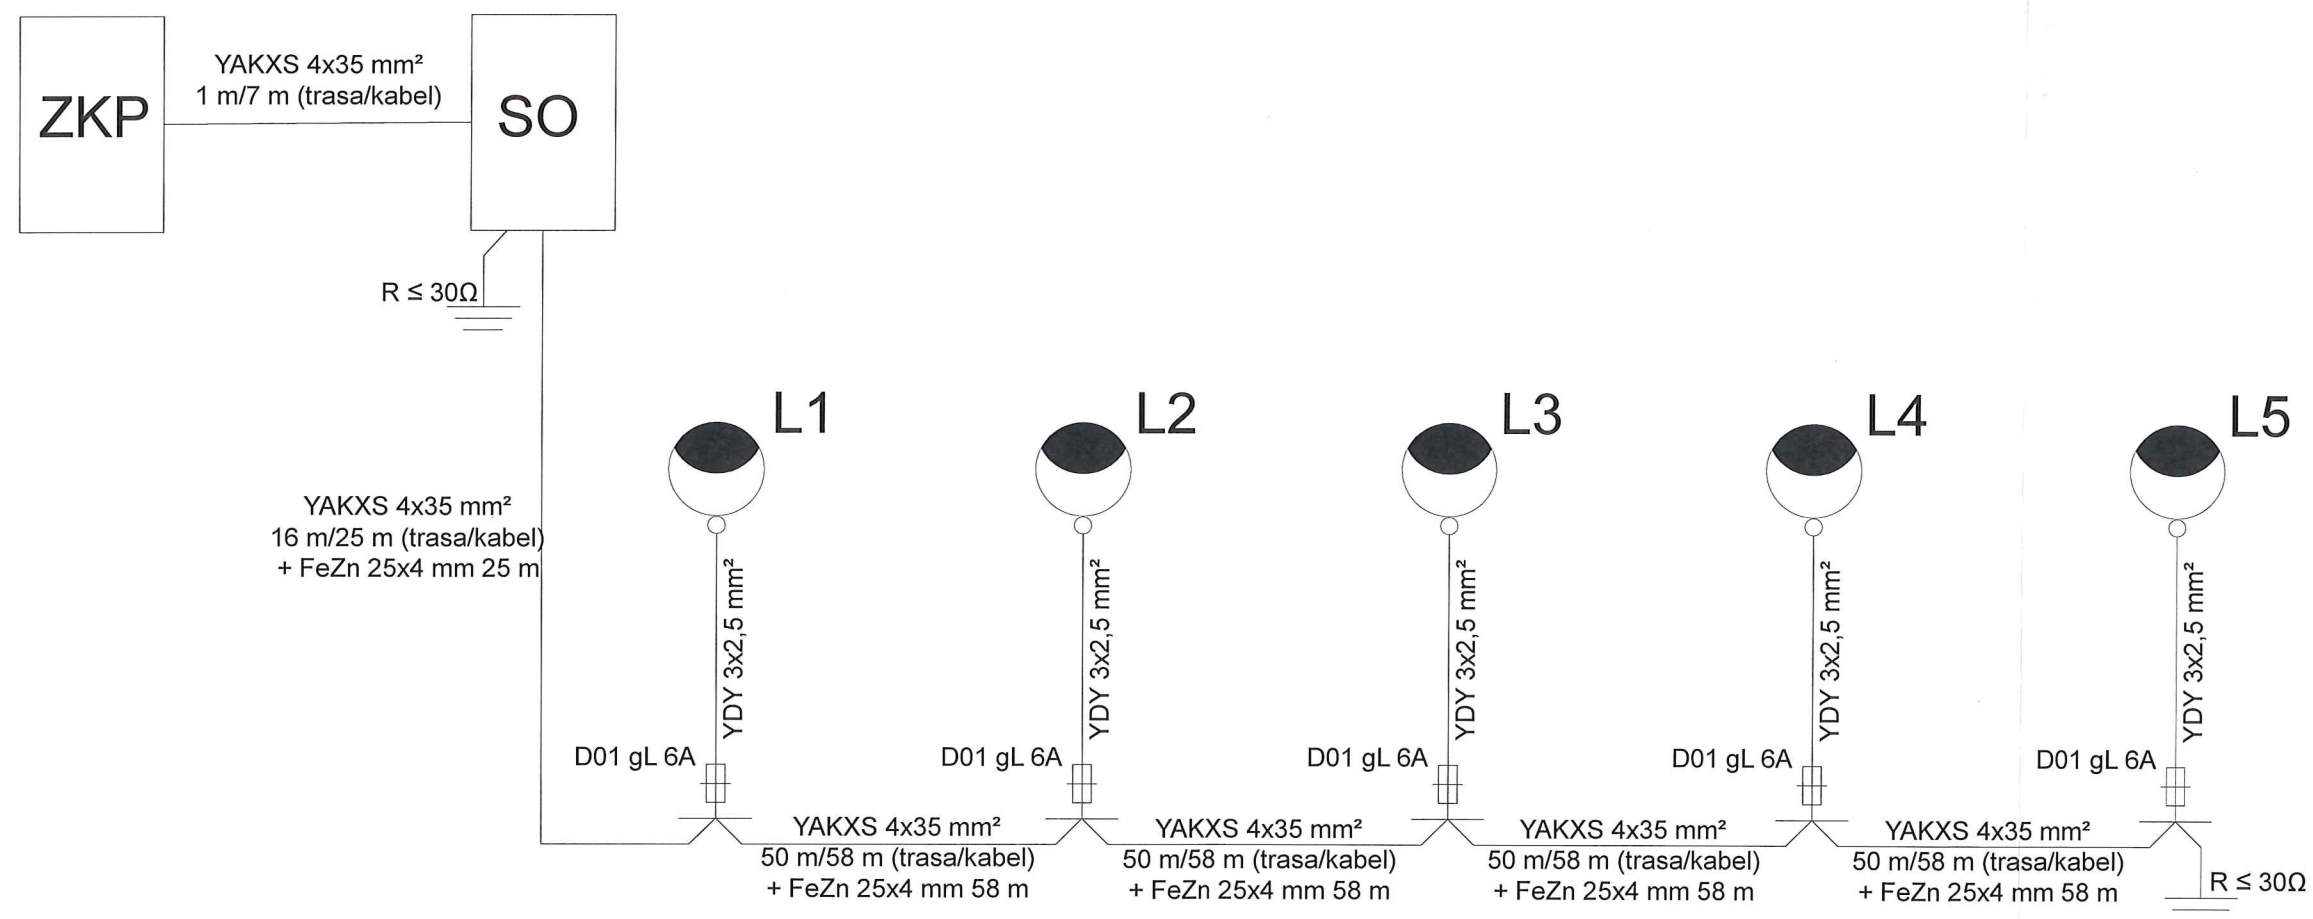

BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAŁ GRUŻLEWSKI
86-302 GAĆ 20A,
NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

Inwestor	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN		
Obiekt	PRZEBUDWA DROGI - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
Adres	ROZPĘDZINY, GM. KWIDZYN DZ. NR 109/1		
Branża	ELEKTROENERGETYCZNA		
Nazwa rys	SCHEMAT OŚWIETLENIA		
Projektant	mgr inż. Michał Grużlewski	POM/0201/POOE/11	
Skala	SZKIC	Rys.	E-2
Data	09.2020	Format	A-3

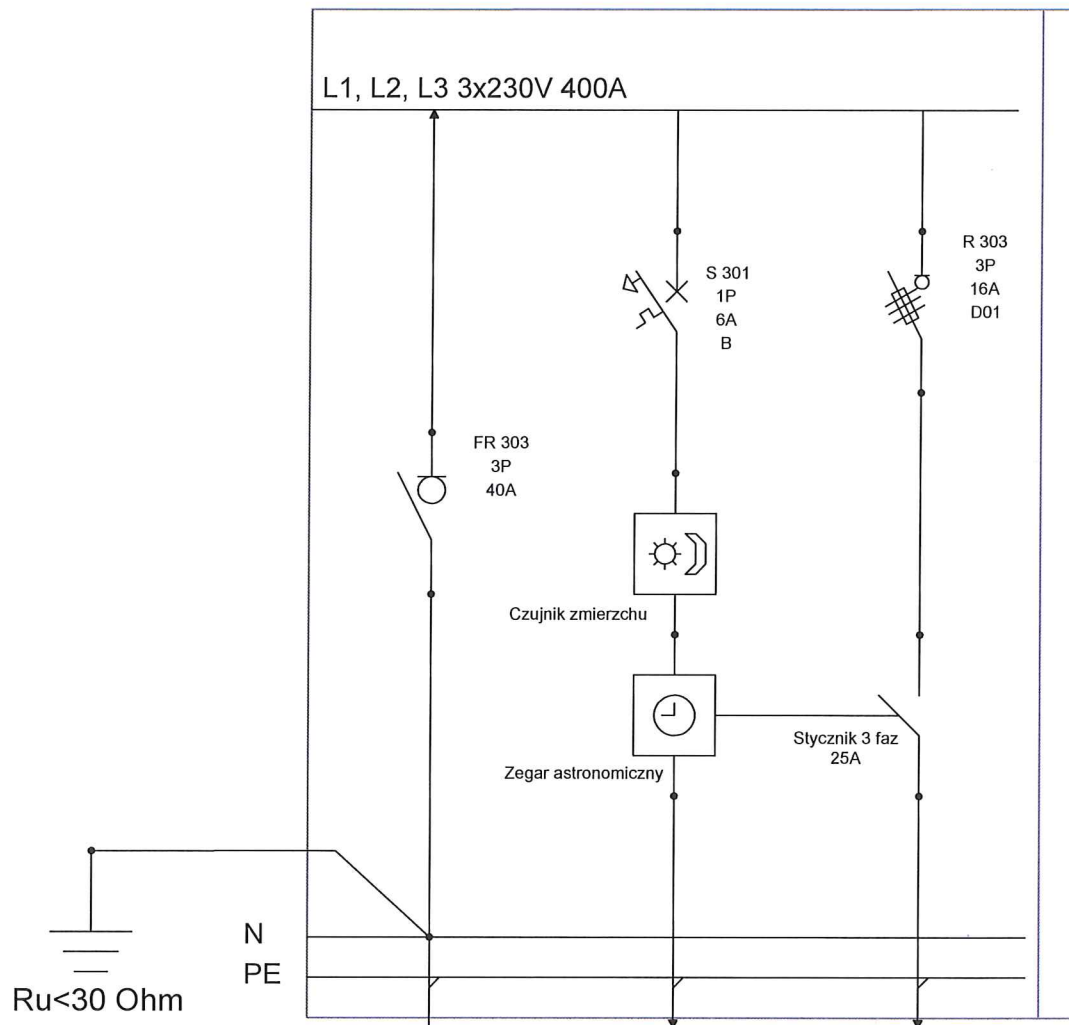

Nazwa	Zasilanie z ZKP	Sterowanie	Zasilanie oświetlenia drogi
Typ przewodu	YAKXS 4x35		YAKXS 4x35



BIURO PROJEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
"ELGRU" MICHAŁ GRUŻLEWSKI
 86-302 GAĆ 20A,
 NIP 876-152-99-71, tel. 694 838 658, fax. 56 681 29 96

Inwestor	GMINA KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN		
Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
Adres	ROZPĘDZINY, GM. KWIDZYN DZ. NR 109/1		
Branża	ELEKTROENERGETYCZNA		
Nazwa rys	SCHEMAT SZAFKI SO		
Projektant	mgr inż. Michał Gruźlewski	POM/0201/POOE/11	
Skala	SZKIC	Rys.	E-3
Data	09.2020	Format	A-4