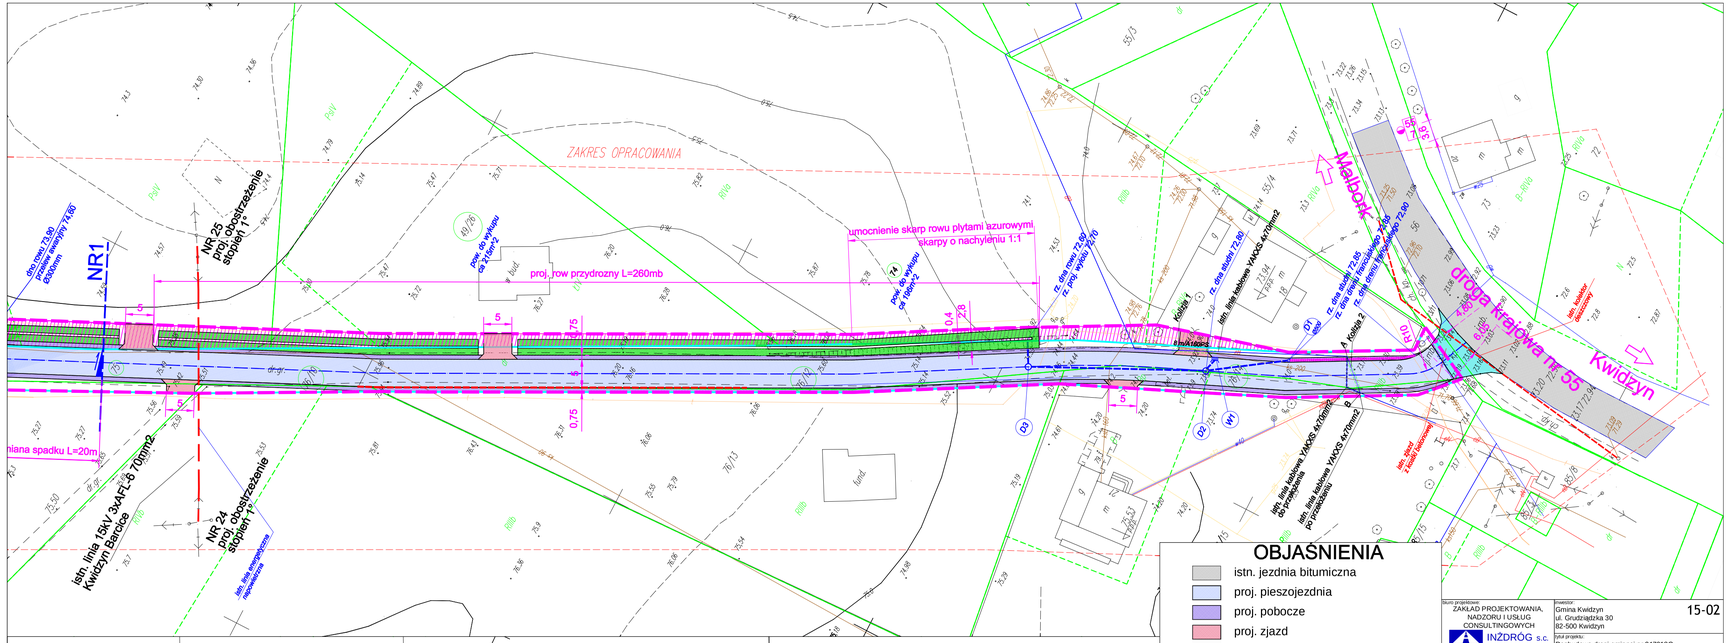
ZAKRES OPRACOWANIA
NR1
NR 25
proj. obsrzeżenie
skopem 1°
NR 24
proj. obsrzeżenie
skopem 1°
istn. linia 15kV 3xAFL-6 70mm2
Kwidzyn Barocice
istn. linia napowietrzna
nadmiarowa
proj. rów przydrożny L=260mb
umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi
skarpy o nachyleniu 1:1
proj. przepust fi 1000/2
proj. przepust fi 1000/2
proj. przepust fi 1000/2
Tr. dla stacji 72,90
Tr. dla stacji 72,90
Tr. dla stacji 72,90
Tr. dla stacji 72,90
istn. linia kablowa YAKXS 4x70mm2
istn. linia kablowa YAKXS 4x70mm2
istn. linia kablowa YAKXS 4x70mm2
istn. linia kablowa YAKXS 4x70mm2
istn. kanał
Gminny
istn. kanał
Gminny
Kolonia 1
Kolonia 2
Mątlopk
droga krajowa nr 55
Kwidzyn
0,75
0,75
0,4
2,8
5
5
1,5
1,5
1,